

"MUKAŘOV - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY"


dokumentace pro územní rozhodnutí

7.3: SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY


~ ~ ~ ~ ~

Délkové rozměry v (cm)


obr. 1 – vodoměr mimo budovu

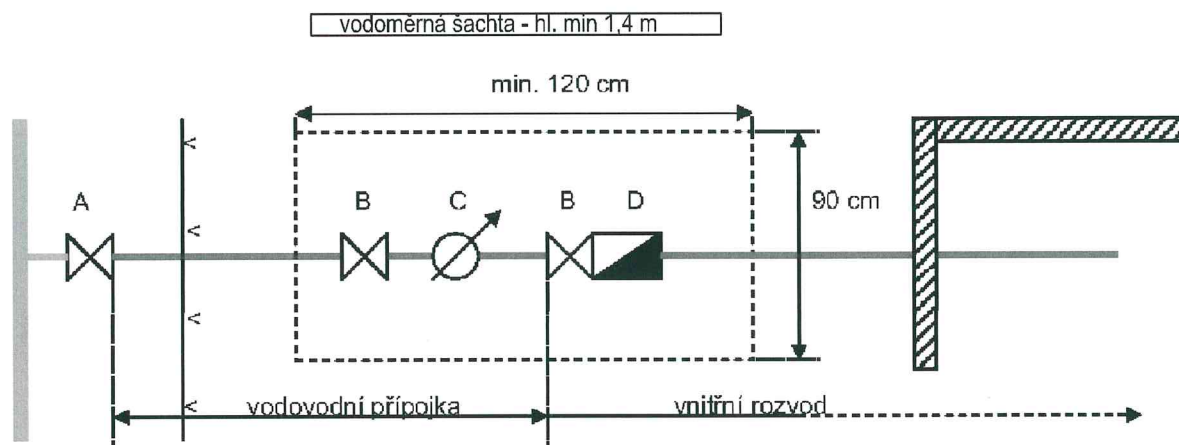


obr. 2 – vodoměr v nepodsklepené budově v mělké šachtě

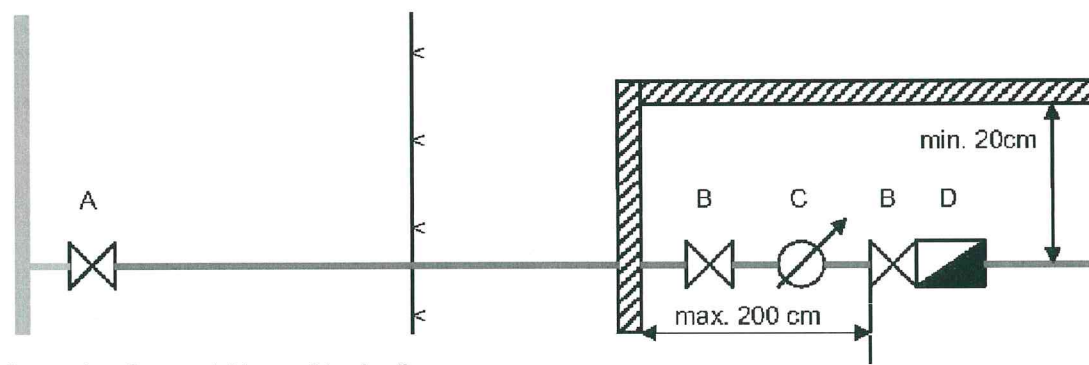

obr. 3 – vodoměr v podsklepené budově

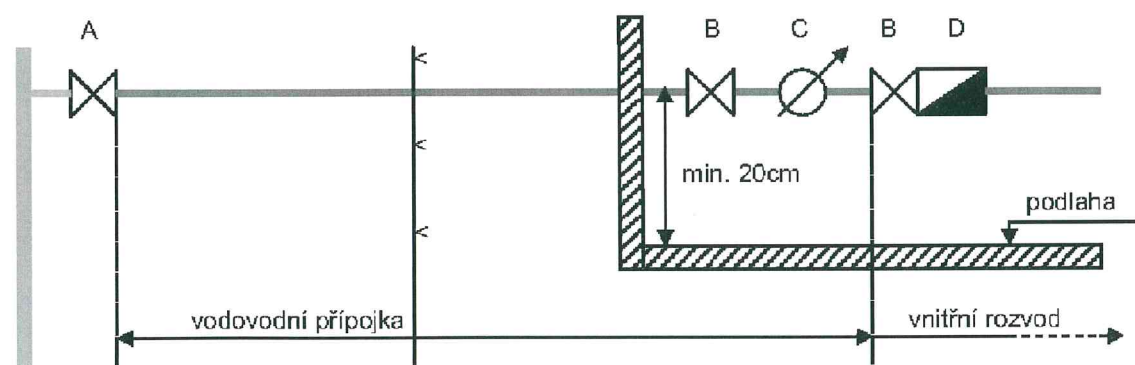

LEGENDA :

-  veřejná vodovodní síť
-  vnitřní rozvod vody
-  hranice veřejného a soukr. pozemku


- A – hlavní uzávěr – součást veřejné vodovodní sítě
- B – přímý ventil (za vodoměrem s vypouštěním)
- C – vodoměr
- D – zpětný ventil

"MUKAŘOV - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY"



dokumentace pro územní rozhodnutí

7.4: VZOROVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

– HRANATÁ

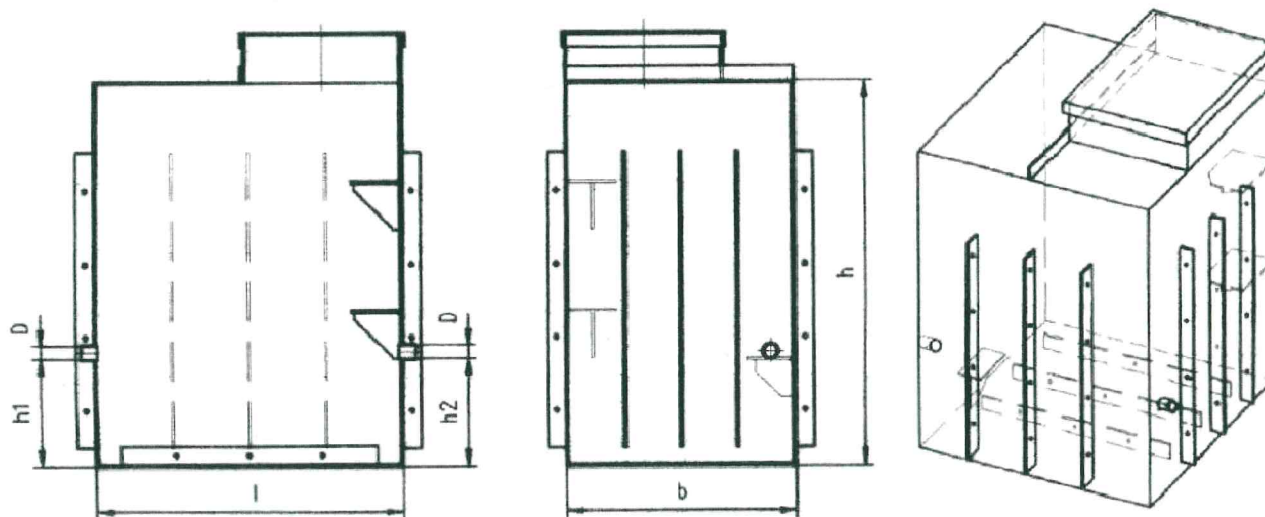

– KRUHOVÁ

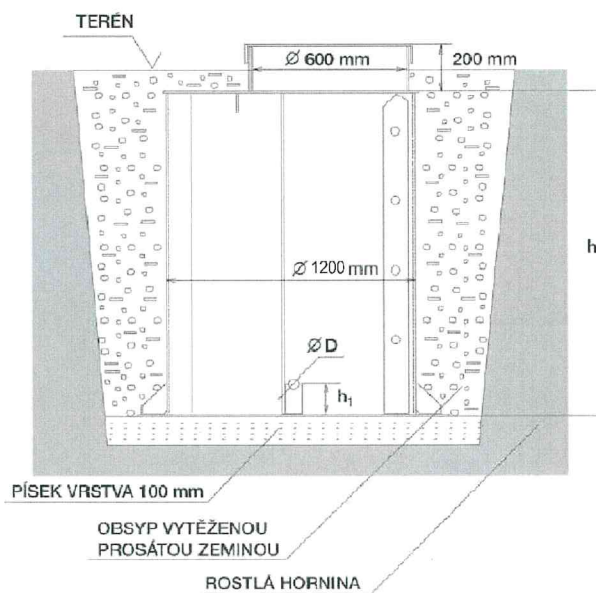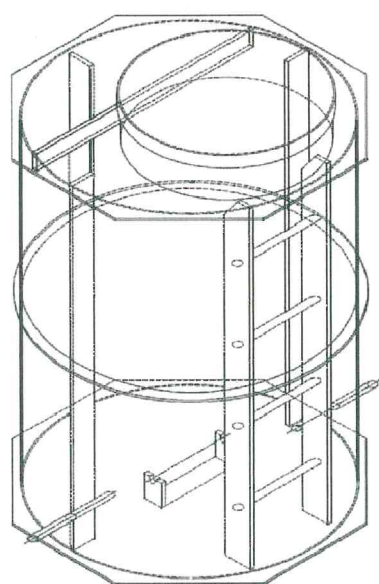

ROZMĚRY:

$l = 1200\text{mm}$ (délka)

$b = 900\text{mm}$ (šířka)

$h = 1400\text{mm}$ (výška)

$h_1 = h_2 = 420\text{mm}$ (výška osazení otvoru)


$D = 32 ; 40$ (vnitřní průměr potrubí)

"MUKAŘOV - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY"

dokumentace pro územní rozhodnutí

7.5: VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

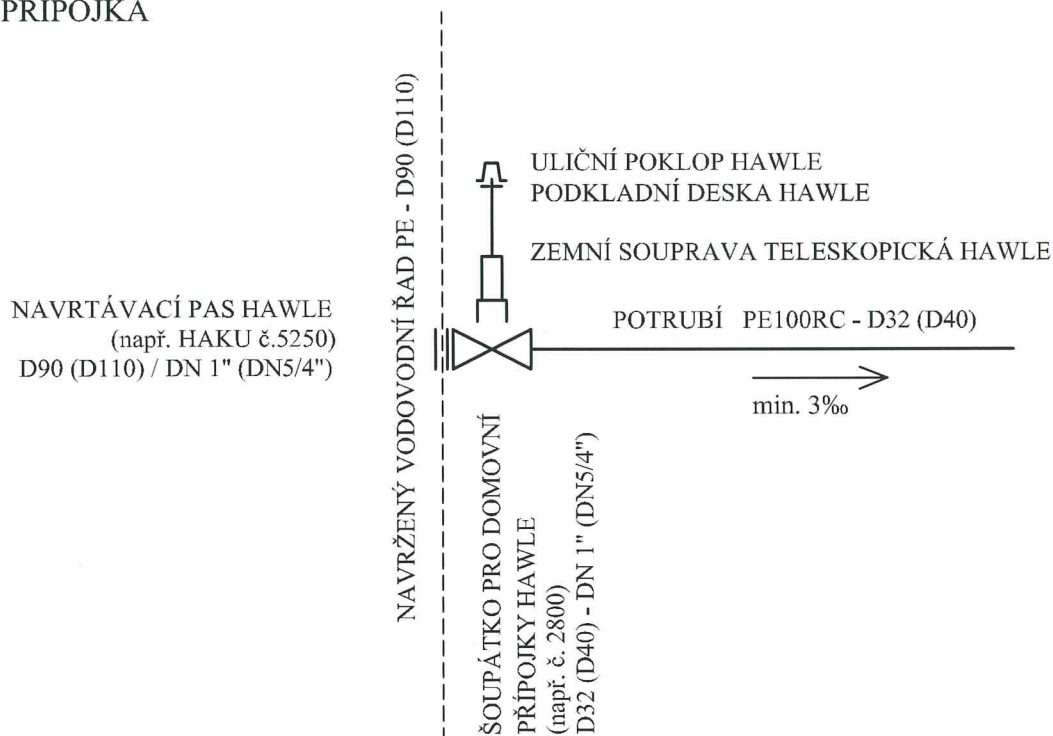

- SDRUŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA


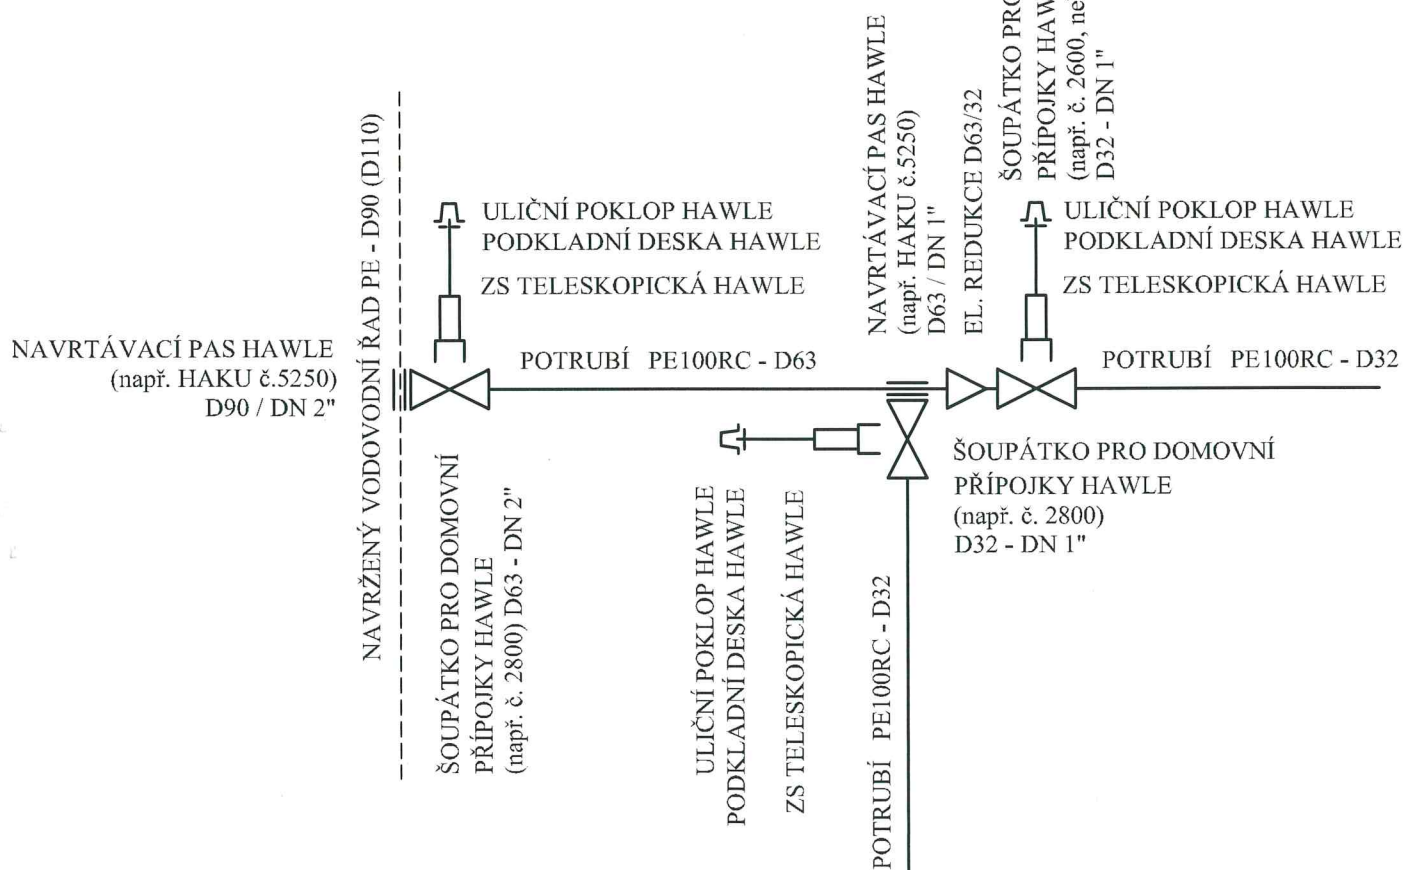


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ

PE100RC – SDR11



- ÚPRAVY RÝHY V MÍSTNÍ KOMUNIKACI

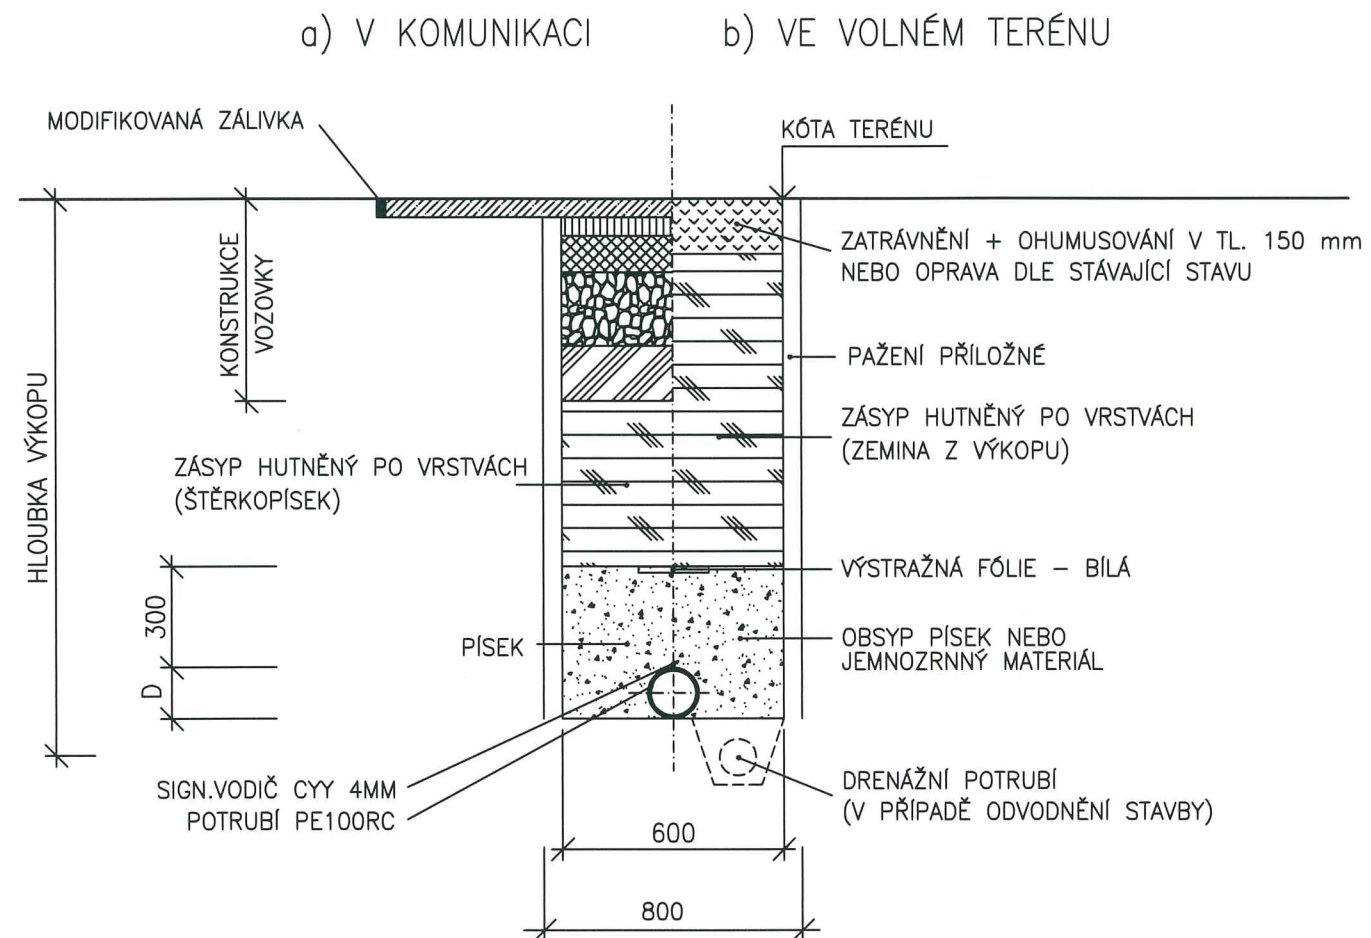

LEGENDA

5	BAZÁLNÍ SPÁRA (ZHUTNĚNO NA MIN. 100% PS ($E_{sp,2}$ =45 MPa)
6	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
7	PODKLADNÍ VRSTVA KONSTRUKCE VOZOVKY (MIN. 120 MPa)

PARAMETRY POTRUBÍ:

TYP POTRUBÍ – PE100RC
BARVA – MODRÁ, ČERNÁ S MODRÝMI PRUHY
TLAKOVÁ ŘADA – SDR11
VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ – D32, D40, D63

"MUKAŘOV - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY"

dokumentace pro územní rozhodnutí

7.6: VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ